

ARRIVÉE DDTM/DTL - ADS

30 AVR. 2019



Direction Générale Adjointe en
charge de l'Aménagement
Durable

Direction de la Voirie
Arrondissement Routier de
Valenciennes

Tél : 03.59.73.24.20

Mail :

voirie.valenciennes@lenord.fr

Réf. : AD/DV/HD-JJL/BL

Affaire suivie par :

Hubert DUFOUR

19-04-74

DDTM Nord

8 Rue de Belle Vue
CS 90 007

59 042 LILLE Cedex

A l'attention de Madame Danielle TOURBIER

Valenciennes, le 25 Avril 2019

Objet : PC n° 059 179 19 C 0003 – PC n° 059 288 19 E 0004 –
PC n° 059 589 19 c 0002

Demandeur : TOTAL SOLAR Sasu

Adresse : Antar à HAULCHIN, DOUCHY-LES-MINES, THIAN
RD 630 - 40

Madame,

La RD 630 à HAULCHIN est une voirie départementale de catégorie 1A
circulée par un trafic journalier de 16 623 véhicules.

La RD 40 à HAULCHIN est une voirie départementale de 1^{ère} catégorie
circulée par un trafic journalier de 9 284 véhicules.

Le projet se situe hors agglomération dans un environnement non urbanisé.

Dans ce contexte et pour donner suite à votre demande d'avis reçue par
courrier du 08 Avril 2019, **je vous informe que j'émetts un avis favorable.**

Les usagers des RD 630 et 40 resteront prioritaires sur les entrées et sorties
des véhicules du futur projet.

**Aucun travaux ne seront entrepris dans la chaussée dans les trois
années qui suivent sa réfection (RD 40 - 18/07/2016), conformément à
l'article 5.31 du Règlement de la Voirie Départementale.**

Il est nécessaire d'informer le pétitionnaire que si des travaux sur trottoirs sont
envisagés sur le domaine public départemental, ils seront à la charge du
pétitionnaire et nécessiteront une autorisation de voirie à l'aide de l'imprimé ci-
joint, auprès de l'Arrondissement de Valenciennes – 4 Rue des Brèches – BP
20422 – 59 322 Valenciennes cedex - ☎ 03-59-73-24-20 –
voirie.valenciennes@lenord.fr

Je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de mes sentiments les
meilleurs.


Jean-Jacques LEDUC
Responsable de l'Arrondissement Routier

4 rue des Brèches
BP 20422
59322 VALENCIENNES cedex
03 59 73 24 20 - www.lenord.fr

12 AVR. 2019

ARRÊTÉ NOTARIAL - ADS
12 AVR. 2019

Affaire suivie par le Service Eau Potable
☎ : 03.27.20.50.52
Votre référence : PC05928819E0004
Déposé le : 22/03/19
Votre dossier : 2019-081735
Demandeur : TOTAL SOLAR MR LE GUENNEC MATHIEU
Adresse du projet :
AVENUE DE L'EUROPE
59121 HAULCHIN

DDTM NORD
8 RUE DE BELLE VUE
CS 90007
59042 LILLE CEDEX

LE QUESNOY, le 09/04/2019

Objet / Avis sur demande de permis de construire n° PC05928819E0004

Monsieur le Président,

Pour faire suite à votre demande référencée ci-dessus, je vous informe que ce projet devra être raccordé au réseau public d'eau potable par un branchement particulier à la charge du pétitionnaire, sur la base de notre série de prix en vigueur.

Je vous précise que tous travaux à réaliser sur le domaine public seront exécutés par Noréade sous réserve d'obtention de l'autorisation d'ouverture du domaine public (chaussée et/ou trottoir) par le gestionnaire de la voirie. (Conseil Général, Communauté de Communes...).

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mes sentiments dévoués et respectueux.

Le Directeur de Centre
F. LIENARD



Nota : copie de la présente au pétitionnaire

ARRIVÉE DOCUMENT - ACS
12 AVR. 2019

Affaire suivie par le Service Incendie
☎ : 03.27.20.50.52
Votre référence : PC05928819E0004
Déposé le : 22/03/19
Votre dossier : 2019-081735
Demandeur : TOTAL SOLAR MR LE GUENNEC MATHIEU
Adresse du projet :
AVENUE DE L'EUROPE
59121 HAULCHIN

DDTM NORD
8 RUE DE BELLE VUE
CS 90007
59042 LILLE CEDEX

LE QUESNOY, le 09/04/2019

Objet / Avis sur demande de permis de construire n° PC05928819E0004

Monsieur le Président,

Faisant suite à votre demande référencée ci-dessus, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les caractéristiques techniques du point d'eau incendie (PEI) le plus proche du projet :

- Référence pompier : 59288-00020
- Localisation : AVENUE DE L'EUROPE FACE HÔTEL FORMULE 1
- Type : I - Poteau incendie
- Situation : à 10 mètres
- Caractéristiques techniques :

date : 30/10/17

débit : 103 m³/h sous 1 bar

Si ces caractéristiques techniques s'avèrent insuffisantes au regard des exigences du SDIS, le pétitionnaire a la possibilité de doter son projet d'un équipement spécifique privé permettant d'en garantir la protection. Le dimensionnement de cet équipement devra alors être validé par le SDIS.

Vous souhaitant bonne réception de la présente et restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mes sentiments dévoués et respectueux.

Le Directeur de Centre
F. LIENARD

Noréade
Z.A.E. Les Prés du Roy
BP 26
59530 LE QUESNOY

30 AVR. 2019



Le Directeur,
Chef du Corps Départemental,

DDTM Nord
8 rue de belle vue
CS 90 007
59042 Lille Cedex

Références : GPRS/CH/19-476
Affaire suivie par : Lieutenant Colonel Christophe HÉRITIER
☎ : 03.20.12.29.41
Courriel : christophe.heritier@sdis59.fr

Lille, le 29 AVR. 2019

Objet : Avis relatif aux permis de construire PC 059 288 19 E 0004, 059 179 19 C0003 et 059 589 19 C0002

Date de dépôt en mairies : 22/03/2019 et 21/03/2019

Date d'arrivée au SDIS : 8/04/2019

P.J. : 1 dossier

COMMUNE : HAULCHIN - DOUCHY LES MINES et THIAN
Adresse : Avenue de l'Europe
Demandeur : TOTAL SOLAR M. Mathieu Le Guennec
Coordonnées : 1 Passerelle des Reflets La défense 92400 COURBEVOIE

J'ai l'honneur de vous retourner l'avis relatif à l'affaire reprise en objet, qui porte uniquement sur l'accessibilité des secours et la Défense Extérieure Contre l'Incendie.

1/ DESCRIPTION

1-1 Généralités

Le projet intéresse la construction d'un parc de panneaux photovoltaïques installés sur des structures dites trackers permettant de suivre la courbe du soleil sur l'ancien site de la raffinerie ELF ANTAR d'une superficie de 93 hectares.


Il sera mis en place ;

- 2114 trackers supportant chacun 60 modules couvrant une superficie de panneaux de 323 074,56 m²
- 19 plateformes onduleurs
- 2 bâtiments de livraison
- Un local de maintenance de 18 m²

Ce parc sera situé entre deux établissements classés SEVESO Seuil haut EPV à HAULCHIN et ANTARGAZ à THIAN.

Les installations seront situées en dehors des zones d'exclusion stricte du PPRT.

Le demandeur a indiqué que le projet ne porte pas sur une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (Case PC25 non cochée) et ne nécessite pas d'étude de sécurité publique (Case PC16 non cochée).

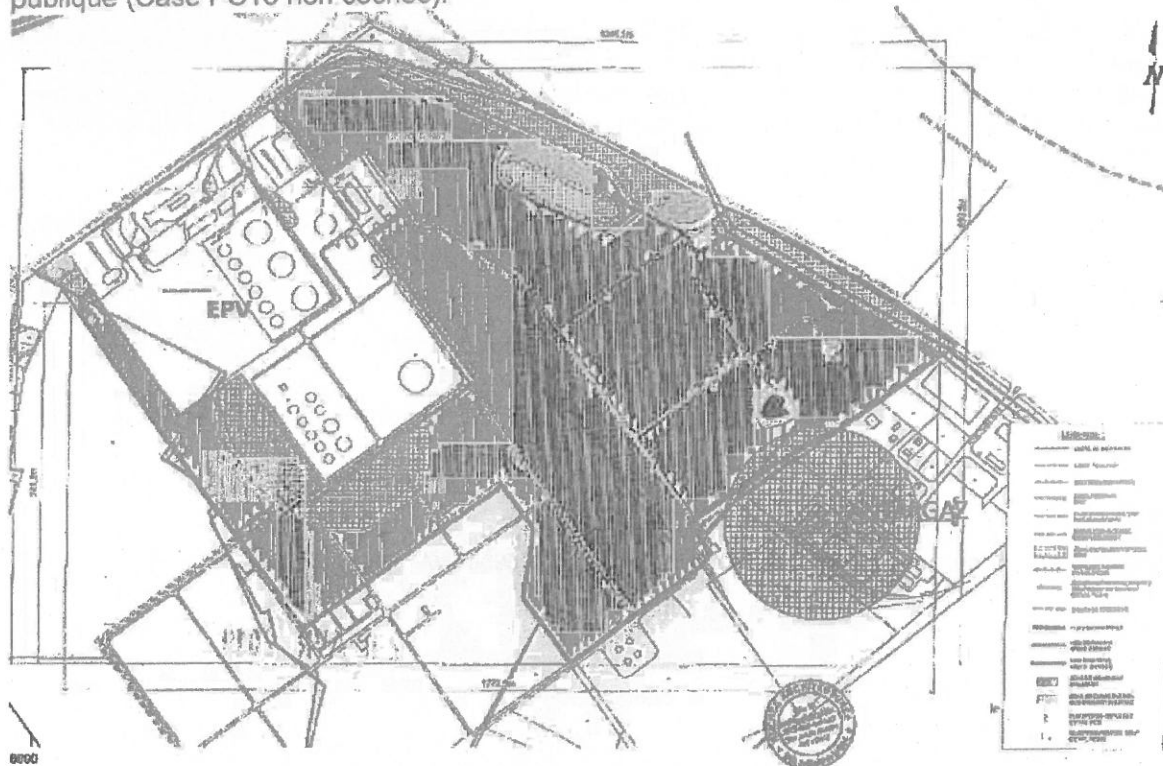

1-2 Accessibilité des secours

Le projet est accessible depuis l'avenue de l'Europe près de l'accès EPV et la rue d'Haspres à DOUCHY LES MINES (accès secondaire).

Il est à indiquer un accès secondaire au site EPV pour les sapeurs-pompiers depuis ce parc. Dans le parc il existera des pistes de 5 mètres desservant les différents modules.

1-3 Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI)

La DECI est inexistante autour du projet.

Le dossier prévoit l'implantation de 5 citernes incendie de 120m³ réparties sur le site.

2/ TEXTES APPLICABLES

- Plan Local d'Urbanisme (PLU) des trois communes ou à défaut l'article R111-5 du Code de l'Urbanisme,
- Code de l'Urbanisme (Art. R111-2),
- Code Général des Collectivités Territoriales (Art. L2213-32, L5211-9-2 et L5217-3 pouvoir de police administrative spéciale de DECI et Art. L2225-1 à L2225-4 Chapitre V : Défense Extérieure Contre l'Incendie Art. R 2225-1 à R 2225-10),
- Arrêté Préfectoral du 27 Avril 2017 approuvant le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie (consultable sur le site du SDIS du Nord www.sdis59.fr, onglet prévision),

3/ OBSERVATIONS

3-1 Relatives à l'accessibilité des secours

Au vu du dossier, l'accessibilité au site est satisfaisante, toutefois il existe 4 et non 1 accès secondaire au site EPV depuis le parc.

5-Recommandations

- Installer des dispositifs de sectionnement permettant de séparer l'installation ou le circuit de sa ou de ses sources d'énergie, ce sectionnement devant porter sur tous les conducteurs actifs et garantir que les personnels engagés ne seront jamais, même en cas de détérioration des conditions d'isolement, susceptibles d'être soumis à des tensions supérieures à la TBTS. (120V).

Pour le Directeur Départemental et par délégation,
Le Chef du Groupement Prévision,



Lieutenant-colonel Benoit MARTIN

Copie

Service prévision territorialisé n°4

DREAL UD du Hainaut Zone d'Activité de l'Aérodrome BP40137 59303 VALENCIENNES Cedex