




**Pieds de coteaux des Wateringues du Nord**  
**Zones inondables par**  
**ruissellement et accumulation**  
**Carte d'application pour les décisions**  
**individuelles d'urbanisme**

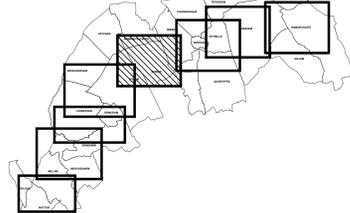

Communes de **STEENE**, **PITGAM**, **BIERNE**

Maître d'oeuvre



**DIRECTION DÉPARTEMENTALE**  
**DES TERRITOIRES ET DE LA MER DU NORD**  
 Service Sécurité Risques et Crues  
 Cellule Plans de Prévention  
 des Risques Naturels  
 62 Boulevard de Berlin  
 BP 289  
 59633 Lille Cedex  
[www.nord.equipement-agriculture.gouv.fr](http://www.nord.equipement-agriculture.gouv.fr)


échelle : 1/5000<sup>e</sup>  
 12/06/2013

**LEGENDE**

- Éléments d'application de la doctrine**
- Zones sensibles au ruissellement
  - Zone de pied de coteaux (plaine < 2,5m NGF)
  - Aléa hauteur d'eau en zone d'accumulation (cote de référence 1,5m NGF)
    - faible 0-0,5m
    - moyen 0,5-1m
    - fort + de 1m
- Référentiel**
- Bâtiments - Constructions (cadastre DGI 2011)
  - Cours d'eau et plans d'eau
  - Parcelles



**ARMBOUTS-CAPPEL**

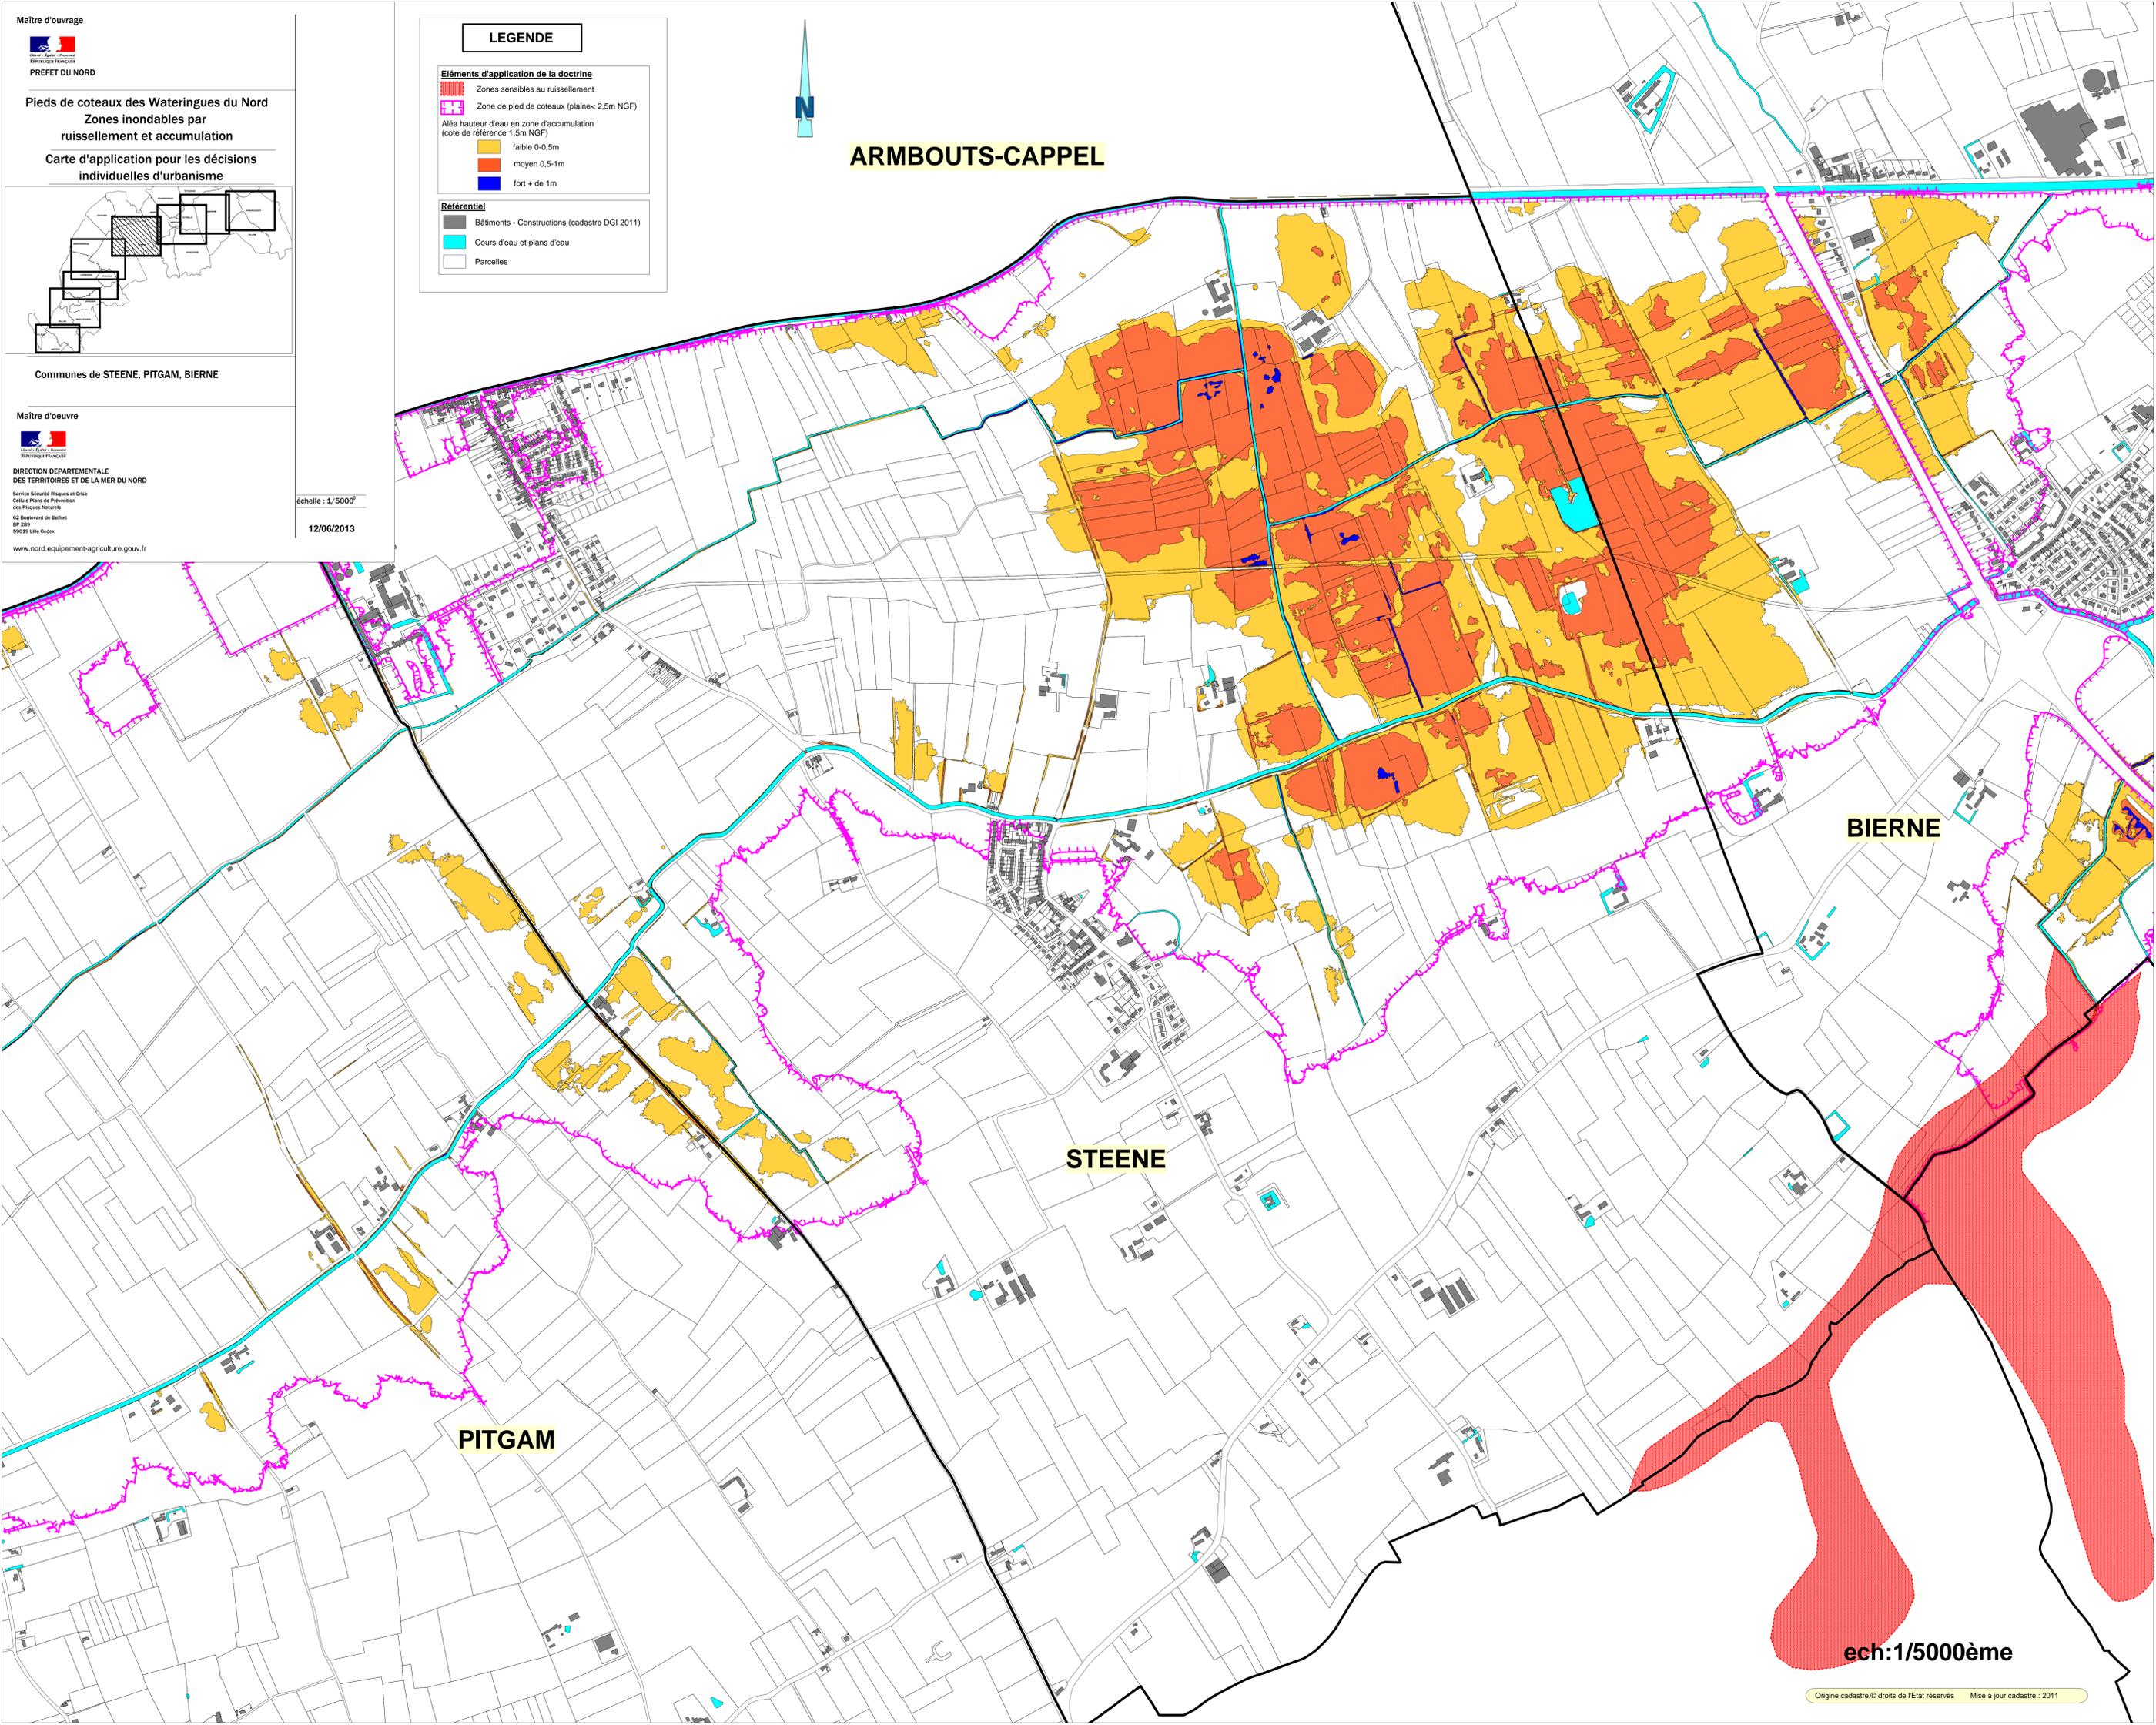

**BIERNE**

**STEENE**

**PITGAM**

ech:1/5000<sup>e</sup>me